

JUMO GmbH & Co. KG

36035 Fulda, Germany
Telefax(0661) 6003-9695
e-mail: mail@jumo.net
www.jumo.net

ООО «Фирма ЮМО»
Москва, 121019, а/я 205
т. (095) 961-3244, ф. 911-0186
e-mail: jumo@jumo.ru

198103, Санкт-Петербург, а/я 61
т./ф.: (812) 718-3630, 327-4661
ф.: (812) 327-4661, 327-1900
e-mail: office@jumo.spb.ru

MESS- UND REGELTECHNIK

Типовой лист 20.2732

стр. 1/8

JUMO ecoTRANS Lf 03

Микропроцессорный измерительный преобразователь / коммутационный аппарат для величины электропроводности или удельного сопротивления и температуры



Удовлетворяет
USP <645>

Тип 202732**в корпусе для монтажа на рейку**

(35x7,5 мм по DIN EN 60 715)


Краткое описание

Измерительный преобразователь электропроводности JUMO ecoTRANS Lf 03 предназначен для измерений величины удельной электропроводности или удельного сопротивления жидкостей с помощью подключаемых к нему кондуктометрических ячеек.

Типичные области применения это установки для контроля пресной воды и водоподготовки, установки обратного осмоса, ионообменные установки, особо чистая вода и фармацевтическая промышленность, контроль конденсата, промывных ванн и охлаждающей воды.


Управление прибором и конфигурирование осуществляется с помощью кнопок и встроенного жидкокристаллического дисплея. Кроме того, это возможно через setup-разъем (ноутбук / ПК), с помощью удобной setup-программы. С помощью Setup-программы можно также распечатывать данные конфигурации, таким образом, облегчая документирование.

Блок-схема

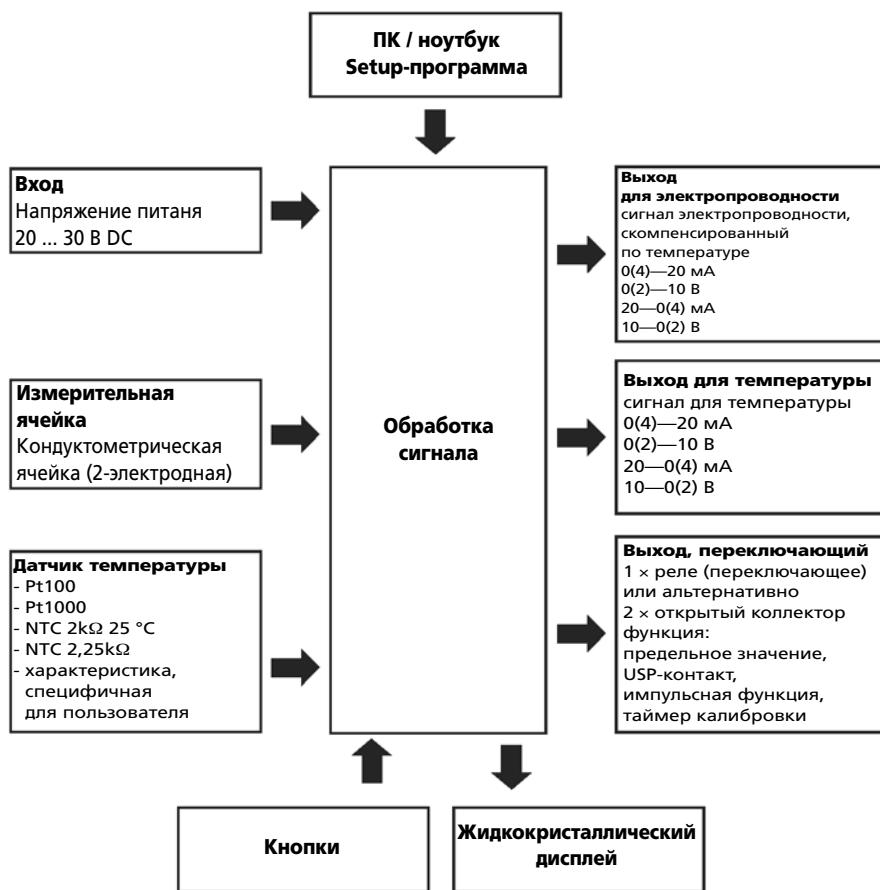

Особенности

- Показания в мкСм/см, мСм/см, кОм*см, МОм*см, мтho/cm, mmho/cm
- Два параллельных выхода действительного значения для электропроводности и температуры процесса 0(4)... 20 мА / 0(2)... 10 В, свободно программируемые
- Коммутирующий выход (переключающий релейный контакт или, альтернативно, два выхода типа «открытый коллектор»)
- Переключающая функция USP, согласно USP<645> для использования в водяных системах в фармацевтической промышленности.
- Температурная компенсация по выбору:
 - природная вода по EN 27 888
 - ASTM D 1125-95 (особо чистая вода)
 - линейная
- Тройная гальваническая развязка (вход, выход и электропитание гальванически изолированы друг от друга).
- Монтаж на несущую рейку
- Таймер калибровки
- Возможен ввод характеристики датчика температуры по данным заказчика (например, NTC, PTC и др.)
- Стандартная температура (температура сравнения), устанавливаемая (10... 25... 40 °C)



Обслуживание

Обслуживание JUMO ecoTRANS Lf 03 производится с помощью кнопок на корпусе и ЖКД или с помощью Setup-программы через персональный компьютер.

Возможности калибровки

Калибровка константы ячейки
Вследствие технологических допусков, константа измерительной ячейки электропроводности может немного отклоняться от своего номинального (указанного в маркировке) значения. Кроме того, константа ячейки может изменяться во время эксплуатации (из-за отложения осадков или износа ячейки). Это приводит к изменению выходного сигнала измерительной ячейки. JUMO ecoTRANS Lf 03 дает пользователю возможность компенсировать какое-либо отклонение константы ячейки от номинального значения, либо с помощью ее ввода вручную (диапазон 20... 500 %), либо с помощью автоматической калибровки относительной константы ячейки Котн.

Калибровка температурного коэффициента

Электропроводность почти всех растворов зависит от температуры. Следовательно, для достижения точности измерений необходимо знать как температуру, так и температурный коэффициент α [%/K] исследуемого раствора. Температура может быть измерена автоматически с помощью датчиков (Pt100 / Pt1000 / NTC / PTC), или же она должна быть установлена вручную.

Температурный коэффициент может определяться прибором JUMO ecoTRANS Lf 03 автоматически, или вводиться вручную в диапазоне 0... 5,5 %/K.

Таймер калибровки

Встроенный таймер калибровки указывает, по желанию, на необходимость очередной калибровки (константа ячейки / температурный коэффициент).

Особо чистая вода / USP <645> / фармацевтические функции

По USP <645> (Фармакопея США), исследование воды on-line в фармацевтической промышленности (purified water (очищенная вода) и WFI (вода для инъекций)) выполняется с помощью измерения электропроводности. В данном случае задается измерение без температурной компенсации. Правила USP<645> включают таблицу, которая устанавливает допустимую электропроводность особо чистой воды при определенной температуре. Если текущее измеренное значение остается ниже значения, приведенного в таблице, то качество воды считается удовлетворительным. В JUMO ecoTRANS Lf 03 эти связи учтены, и он пригоден для использования в установках особо чистой воды в фармацевтической промышленности.

Более подробную информацию можно найти в публикации JUMO «Информация по измерению особо чистой воды» (FAS 614) (см. www.jumo.de).

USP-контакт / USP<645>-функция

Если данная функция активна, сконфигурированный контакт переключает в соответствии с предписаниями USP<645>.

USP<645> предаварийная сигнализация

С помощью этой функции можно определить, на сколько раньше (в % от значения в таблице) должно последовать сообщение (срабатывание контакта).

Функции выходов JUMO ecoTRANS Lf 03

Аналоговые выходы

- По одному аналоговому выходу действительного значения электропроводности / сопротивления и температуры.
- Шкала для аналоговых выходных сигналов может задаваться произвольно (начало и конец диапазона измерений)
- При выходе за нижний или верхний пределы измерений, аналоговые выходы могут принимать следующие состояния:
«Low», в зависимости от выбранного типа выходного сигнала соответствует: 0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V.
«High», в зависимости от выбранного типа выходного сигнала, соответствует: 22 mA / 10,7 V.
Эти состояния могут распознаваться системой верхнего уровня как «неправильные» и служат для вызова аварийной сигнализации.

- Имитация выхода текущего значения: Выходной сигнал действительного значения в ручном режиме может быть установлен произвольно.

Применение: «сухой» ввод установки в эксплуатацию (без измерительной ячейки, поиск неисправности, сервис).

Переключающие выходы

В зависимости от исполнения, прибор оснащен либо одним реле с переключающим контактом, либо двумя выходами типа «открытый коллектор».

Переключающие выходы можно произвольно использовать для контроля электропроводности/удельного сопротивления или температуры.

Им можно назначить следующие функции:

- Контроль предельного значения (макс. или мин. предельный компаратор) с программируемым гистерезисом.
- Функция импульсного контакта (при достижении точки переключения, контакт кратковременно замыкается, а затем размыкается снова).

- Программируемое замедление при притягивании и отпускании
- Инверсия релейных выходов
- Поведение релейного выхода при переходе за верхний или нижний предел измерений или активном контроле измерительной цепи программируется (притягивание / отпускание).
- Аварийная сигнализация USP или предаварийная сигнализация (см. фармацевтические функции USP<645>)
- Сигнал таймера калибровки

Технические характеристики

Входы

Аналоговый вход 1 (электропроводность)

Кондуктометрические ячейки с константами ячеек 0,01; 0,1; 1,0; 3,0; 10,0 1/cm (двухэлектродный принцип).

Настройка константы ячейки может проводиться в диапазоне 20... 500 %, поэтому редко используемые константы ячейки (например, 0,2; 0,5 и т.д.) также можно установить.

Компенсация сопротивления проводов — аналоговый вход 1

Влияние проводов с большой длиной при диапазонах измерений больше примерно 20 мСм/см может быть скомпенсировано путем ввода значения сопротивления соединительных проводов (в диапазоне от 0,00 до 99,99 Ом).

Настройка нулевой точки — аналоговый вход 1

Специфические для оборудования отключения нулевой точки могут быть скомпенсированы.

Диапазоны измерений

от 0... 1 мКСм до 0... 200 мКСм, в зависимости от константы ячейки.

Все диапазоны измерений приведены в таблице ниже.

Аналоговый вход 2 (температура)

Термометр сопротивления Pt100 или Pt1000: -10... +250 °C.


NTC, 2 кОм, 25°C, B=3500: -10... +150 °C

NTC UUA 32J49; 2,25 кОм: -10... +150 °C

KTY 11-6; 2000 Ом: -10... +150 °C

Характеристика, специфичная для пользователя, макс. сопротивление 4500 Ом

Все датчики температуры можно подключать по 2-, 3- или 4-проводной схеме



Ввод специфической характеристики для датчиков температуры возможен через Setup-программу. Это позволит продолжать использовать уже, возможно, имеющиеся датчики температуры (NTC и подобные).

Показания температуры в °C или °F, переключаемые.

Компенсация сопротивления проводов — аналоговый вход 2

Корректировка действительного значения может производиться в диапазоне -20... +20 °C с помощью параметра Offset.

Стандартная температура (для температурной компенсации)

устанавливается от 10 до 40 °C
(заводская установка 25 °C, по международному стандарту)

Диапазон измерения температуры

-10... +250 °C или
+14... +482 °F

Отклонение характеристики (температура)

для Pt100/Pt1000: ≤0,6%
NTC 2kΩm: ≤1,5%
NTC UUA: ≤2,0%
для введенной специфической характеристики: ≤5 Ω

Выходы

2 аналоговых выхода

свободно конфигурируются:
0(2)... 10 В R_{нагр.}≥2 kΩm и
10... (2) В R_{нагр.}≥2 kΩm или
0(4)... 20 мА R_{нагр.}≤400 Ωm и
20... 4(0) мА R_{нагр.}≤400 Ωm
гальваническая развязка от входов:
ΔU≤30 В AC или
ΔU≤50 В DC

Шкала не менее 10% от диапазона измерений.

Отклонение характеристики выходного сигнала

≤0,25% ±50 ppm/K

Релейный выход

переключающий контакт

коммутируемая мощность:

8 A, 250 В AC или 8 A, 24 В DC

при омической нагрузке

время службы контактов:

>100 000 срабатываний при номинальной нагрузке

«Открытый коллектор»

коммутируемая мощность:

100 mA, 35 В DC при омической нагрузке, падение напряжения во включенном состоянии ≤1,2 В, без защиты от короткого замыкания

Общие характеристики

Аналогово-цифровой преобразователь

разрешение 14 бит

Период опроса

500 мс=2 измерения в сек.

Влияние температуры окружающей среды

≤0,5% / 10 K

Контроль измерительной цепи

Вход 1 (электропроводность):

выход за пределы измерений

Вход 2 (температура):

выход за пределы измерений, короткое замыкание и обрыв сенсора.

В случае неисправности выходы приходят в определенное (конфигурируемое) состояние.

Безопасность хранения данных

ЭСППЗУ

Напряжение питания

DC 20... 30 В,
остаточная пульсация <5%
потребляемая мощность ≤2 Вт
с защитой от перепутывания полярности

Электрические соединения

винтовые зажимы до 2,5 cm²

Допустимая температура окружающей среды

-10... +60 °C

Температура хранения

-20... +75 °C

Климатические условия

отн. влажность ≤75%, без конденсации

Степень защиты (по EN 60 529)

IP 20

Электробезопасность

по EN 61 010

изоляционное расстояние в воздухе и
путь скользящего разряда для:

- категории перенапряжения II

- степени загрязнения 2

Электромагнитная совместимость

по EN 61 326

помехоустойчивость: промышленные
требования

излучение помех: класс B

Корпус

поликарбонат, для монтажа на несущую
рейку

Монтаж

на DIN-рейку 35×7,5 мм по EN 60 715

Рабочее положение

произвольное

Масса

≈150 г

Константа ячейки	Диапазоны измерений				
	интервал показаний / единица измерения				
K=0,01 1/cm	0...1,000 мкСм/cm	0...1,000 μmho/cm	1000... 9999 кОм*см	1,00... 99,99 МОм*см	1
K=0,01 1/cm	0...2,00 мкСм/cm	0...2,00 μmho/cm	500... 9999 кОм*см	0,50... 50,00 МОм*см	1
K=0,01 1/cm	0...5,00 мкСм/cm	0...5,00 μmho/cm	200... 9999 кОм*см	0,20... 20,00 МОм*см	3
K=0,01 1/cm	0...20,00 мкСм/cm	0...20,00 μmho/cm	50... 2500 кОм*см	0,05... 2,50 МОм*см	4
K=0,1 1/cm	0...5,00 мкСм/cm	0...5,00 μmho/cm	200... 9999 кОм*см	0,20... 20,00 МОм*см	3
K=0,1 1/cm	0...20,00 мкСм/cm	0...20,00 μmho/cm	50... 2500 кОм*см	0,05... 2,50 МОм*см	1
K=0,1 1/cm	0...200,0 мкСм/cm	0...200,0 μmho/cm	5,0... 250,0 кОм*см	--	4
K=0,1 1/cm	0...1000 мкСм/cm	0...1000 μmho/cm	1,00... 50,00 кОм*см	--	2
K=1 1/cm	0...500,0 мкСм/cm	0...500,0 μmho/cm	2,00... 99,99 кОм*см	--	3
K=1 1/cm	0...1000 мкСм/cm	0...1000 μmho/cm	1,00... 50,00 кОм*см	--	2
K=1 1/cm	0...2,00 мСм/cm	0...2,00 mmho/cm	0,50... 25,00 кОм*см	--	4
K=1 1/cm	0...10,00 мСм/cm	0...10,00 mmho/cm	0,10... 5,00 кОм*см	--	2,5
K=1 1/cm	0...20,00 мСм/cm	0...20,00 mmho/cm	--	--	4
K=1 1/cm	0...100,00 мСм/cm	0...100,00 mmho/cm	--	--	2,5
K=3 1/cm	0...30,00 мСм/cm	0...30,00 mmho/cm	--	--	2,5
K=10 1/cm	0...100,00 мСм/cm	0...100,00 mmho/cm	--	--	2,5
K=10 1/cm	0...200,00 мСм/cm	0...200,00 mmho/cm	--	--	2

-- Диапазон измерения невозможен

Следующие отклонения характеристики относятся к мкСм/cm или мСм/cm


1 Отклонение характеристики ≤1%

2 Отклонение характеристики ≤2%


3 Отклонение характеристики ≤0,5%

4 Отклонение характеристики ≤1,5%

5 Для температур ≥85°C и температурного коэффициента ТК >2,2%/K отклонения характеристики могут быть больше



Управление через Setup-интерфейс

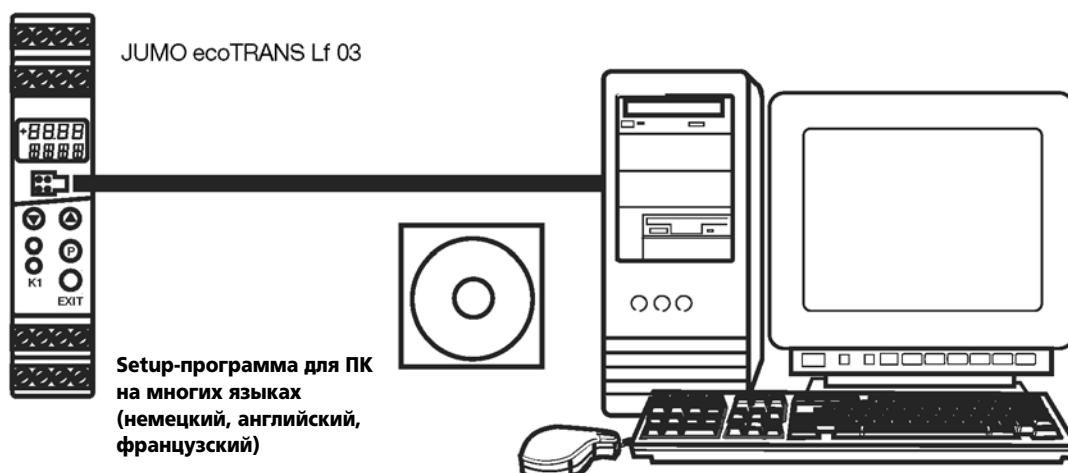

Размеры


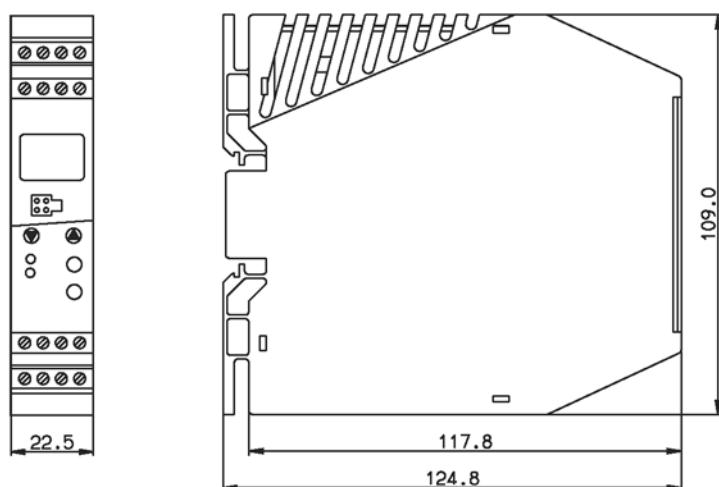


Схема подключения

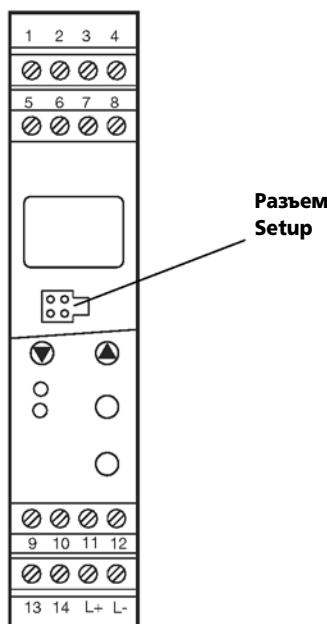

Подключение ячейки электропроводности

	Ячейка электропроводности JUMO		JUMO ecoTRANS Lf 03
	штекерная головка	неразъемный кабель	
Внешний электрод		белый	14
Внутренний электрод	2	коричневый	13
Датчик температуры	1	желтый	9*
	3	зеленый	12*

* подключение по 2-проводной схеме





Схема подключения

Выходы	Распределение выводов		Обозначение
I Аналоговый выход: электропроводность (гальваническая развязка)	5 6	+	
II Аналоговый выход: температура (гальваническая развязка)	7 8	+	
III Реле	1 3 4	полюс размыкающий контакт замыкающий контакт	
Выход типа «Открытый коллектор» 1 (гальваническая развязка)	1 3	GND +	
Выход типа «Открытый коллектор» 2 (гальваническая развязка)	1 4	GND +	


Измерительные входы	Распределение выводов	Обозначение
Ячейка электропроводности	14 внешний электрод (для коаксиальных ячеек) 13 внутренний электрод (для коаксиальных ячеек)	
Термометр сопротивления с двухпроводной схемой подключения	9 12	
Термометр сопротивления с трехпроводной схемой подключения	9 11 12	
Термометр сопротивления с четырехпроводной схемой подключения	9 10 11 12	

Напряжение питания	Распределение выводов	Обозначение
Напряжение питания (с защитой от перепутывания полярности)	L- L+	




Пример подключения для выхода «открытый коллектор»

Подключение реле

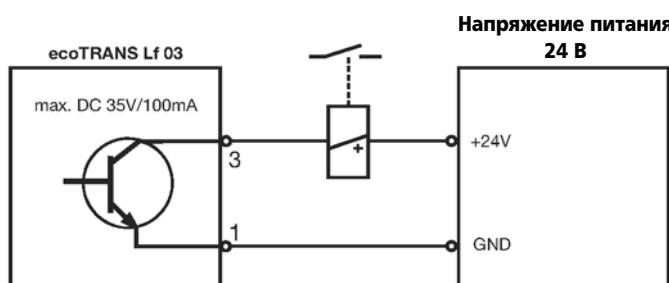

Подключение системы верхнего уровня

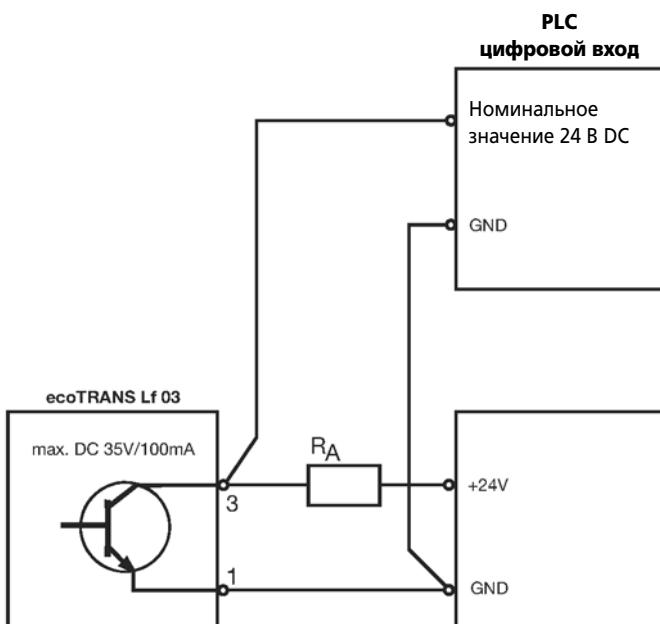


R_A – токоограничительный резистор для макс. I = 100 мА

Структура обозначения типа

- (1) **Базовый тип**
202732 JUMO ecoTRANS Lf0 3,
микропроцессорный измерительный преобразователь /
коммутационный аппарат для величины электропроводности
или удельного сопротивления
(свободно программируемые диапазоны измерений)
- (2) **Выход I (электропроводность / удельное сопротивление)**
888 аналоговый выход, свободно программируемый
- (3) **Выход II (температура)**
888 аналоговый выход, свободно программируемый
- (4) **Выход III (переключающий)**
101 1 x реле, переключающий контакт
177 2 x открытый коллектор
- (4) **Типовые дополнения**
000 нет
024 в комплекте с Setup-программой

Ключ заказа (1) 202732 / (2) 888 - (3) 888 - (4) - (5)

Пример заказа 202732 / 888 - 888 - 101 - 000



JUMO GmbH & Co. KG • 36035 Fulda, Germany

Типовой лист 20.2732


стр. 7/8

Поставляются со склада в Германии:

Арт. №	Тип	Примечание
20/00441865	202732/888-888-101/000	релейный выход
20/00441866	202732/888-888-177/000	выход типа «открытый коллектор»
20/00441867	202732/888-888-101/024	релейный выход, Setup-программа

Принадлежности по заказу

Арт. №	Описание
20/00441961	Setup-программа для JUMO ecotrans Lf 03
95/00350260	ПК-интерфейсный кабель с TTL-/RS232-конвертором и адаптером
20/00300478	Имитатор величины электропроводности (см. типовой лист 20.1090)
20/00082901	Соединительный провод для имитатора (DIN-штекер / свободные концы)



JUMO GmbH & Co. KG • 36035 Fulda, Germany

Типовой лист 20.2732

стр. 8/8

